




INSTRUKTION FÖR IMPORT AV BIOBANK DATA TILL FREEZERPRO



Dennis Hellgren, Jeannette Lundblad Magnusson, Boris Schubert
STOCKHOLMS MEDCINSKA BIOBANK, FOU KAROLINSKA

Instruktion hur du använder importmallen av prover till FreezerPro.

Ni kommer att få en mall av oss som ni ska fylla i med data om prover, lådans namn osv. Vi har i förväg fyllt i mallen med data angående frysar, rack, rackets position, rackstruktur och vilken streckkod lådan ska ha. Av era tilldelade rack kommer ca 70 % vara av typ 5x5 (2 ml rör) och resten 5x2 (15/50 ml rör), dvs plats för 25 respektive 10 lådor. Dessa rack kommer ha förbestämda platser i frysen.

Var noga med att lådans fysiska position i racket stämmer överens med provdata i mallen.

Lådan kan antingen vara ostrukturerad (BAG) där provets position inte har någon betydelse eller så väljer ni strukturerad där provet får en bestämd position. (Vill ni i framtiden ändra lådtype, t ex från BAG till strukturerad låda (10x10) måste ni lägga över alla prover i en annan låda, spara ner gamla lådans streckkod, skapa en ny låda, lägg in proverna. Ni behöver sedan ta bort den gamla lådan och uppdatera den nya lådan med den gamla lådans streckkod.) Tips! Även om ni har en ostrukturerad låda idag, kan det vara bra att välja en strukturerad för att sedan kunna gå tillbaka och strukturera den. Detta är enklare än att byta låda efteråt.

När ni har fyllt i allt och känner er nöjda då hör ni av er till oss så att vi vet att ni är klara. Ni arbetar från nu i mallen fram tills att vi ber er skicka mallen till oss för import. Mer information om det kommer sen.

När er data är under import och ni är i behov av att komma åt proverna då är det ert ansvar att sedan ändra det i FreezerPro.

OBS! Ni får under inga omständigheter skicka e-post, mallar med känslig information (Persondata, Humana prover).

Krypterad USB-sticka kan lånas från oss för överlämning av humana prover. Denna USB-sticka beställs när ni är klara att skicka in mallarna till oss. Då vi har begränsat antal USB-stickor så behöver de skickas tillbaka med mallar till oss så fort som möjligt.


FreezerPro Importmall

Vi har skapat en mall där ni ska fylla i data om era prover så att SMB sedan kan importera det till FreezerPro. Mallen kommer vara förifylld i vissa kolumner såsom frys, rackets namn, lådans streckkod mm. Det är väldigt viktigt att det som pekar på lådans position i frysen och rack **inte** ändras.

OBS! Importmallens cellformateringen i excel-filen får inte ändras. Den är och ska vara satt till "Allmän". Första raden är kolumnrubriker och får inte ändras.

Det går att dölja kolumner, låsa översta raden och filtrera på radnivå i importmallen för att förenkla hanteringen. Formler, makro, funktioner, kommentarer eller liknande är **inte** tillåtna att användas i importmallen. Tillägg av nya kolumner är **inte** tillåtet. Ändring av excelfliknamn är **inte** tillåtet.

Er forskningsgrupp har fått frysplatser tilldelade och ni ska markera era lådor med en streckkod. Streckkoden har redan en förutbestämd plats i ett visst rack i frysstrukturen och får **inte** ändras.

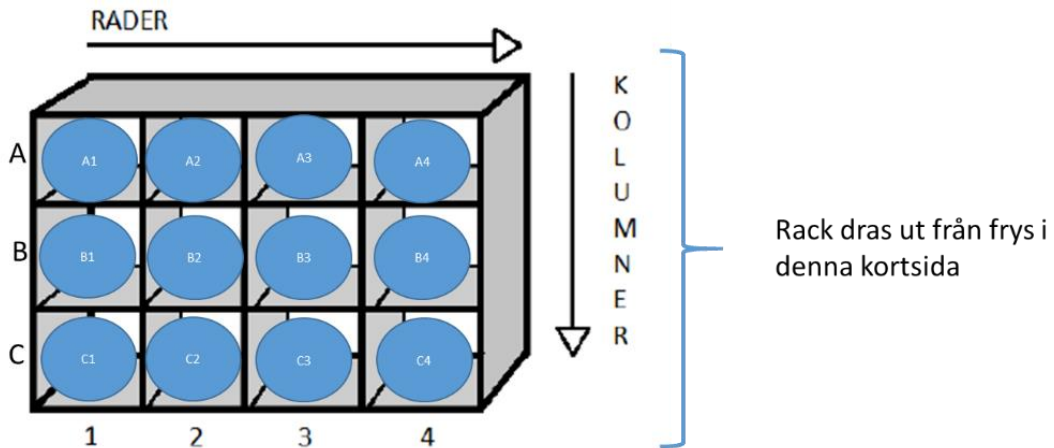

Illustrationen visar ett rack med 4 kolumner och 3 rader.

När ni har satt på etiketten på lådan och skrivit in i importmallen då är det viktigt att ni sätter lådan på rätt position i rätt rack i rätt frys. Har ni funderingar eller frågor så hör av er!

Kolumnbeskrivning:

Alla fält i importmallen får **max innehålla 255 tecken**. Är innehållet längre så kommer det att klippas vid importen. Importmallen kommer att innehålla 100 positioner/box. Kolumner kan lämnas tomma (om inget annat anges. Ex. **(obligatorisk)**) som får ändras eller fyllas i med data (de gröna kolumner längre ner i dokumentet). Kolumn med **Möjliga värden** är de värden som ska användas om kolumnen skall nyttjas.

Använd tecken A-Ö, a-ö, 0-9 och vissa andra tecken (ex. - ! ?).

ANVÄND INTE SPECIALTECKEN

OBS! Ej tillåtna tecken i fälten: " ' & # + ; : , (Special tecken)

Freezer – Frysens (Redan ifyllt. **Får ej ändras**)

Shelf – Hylla i frys (Redan ifyllt. **Får ej ändras**)

Rack – (Redan ifyllt. **Får ej ändras**)

RackPosition – Visar var lådan står i racket, från A:1 till E:5 där bokstäverna visar på raden och siffrorna på kolumnen. (Redan ifyllt. **Får ej ändras**)

RackStructure – 5x5 eller 5x2 (Redan ifyllt. **Får ej ändras**)


BOXBARCODE – Streckkoden som lådan ska ha (Redan ifyllt. **Får ej ändras**)

BoxType (obligatorisk) – Lådans typ, t ex BAG som är en ostrukturerad låda eller strukturerad låda (ex 10 x 10). **Möjliga värden:** BAG, 4x4 (50 ml), 5x5, 6x6 (15 ml), 6x8, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10 (2 ml), 96 (12 x 8) Well Plate. Finns inte er lådtype skriv in BAG. Nedan ser ni lådtyper i systemet idag.

3
Version 7.6

Box Type Name	Width	Height
10 x 10	10	10
384 (24 x 16) Well Plate	24	16
4 x 4	4	4
5 x 5	5	5
6 x 6	6	6
6 x 8	8	6
7 x 7	7	7
8 x 8	8	8
9 x 9	9	9
96 (12 x 8) Well Plate	12	8
BAG	100	1
Mini Pie	10	11
Pie Shaped	12	11
Wedge	14	13

Position (Box Position) (obligatorisk) – Ifall ni väljer annan lådtype än BAG har ni möjlighet att välja var provet ska stå i lådan i *Box Position*, då fyller ni i positionsnummer (numeriskt). Fyll i enligt följande exempel för en 9x9 låda; position A/1 motsvarar numeriskt position 1, position A/2 motsvarar numeriskt position 2, position B/1 motsvarar numeriskt position 10 etc. Positionsräkningen börjar med 1 från vänster (A/1) till höger i horisontell följd i matrisen. Positionsnummer får ej vara lika (dubbletter) i samma box. De ska vara unika per box. Vid BoxType "BAG" finns egentligen inga positionsnummer då den är ostrukturerad. Lämna kvar positionsnummer vid val av BoxType "BAG" (ostrukturerad), de behövs vid importtillfället.

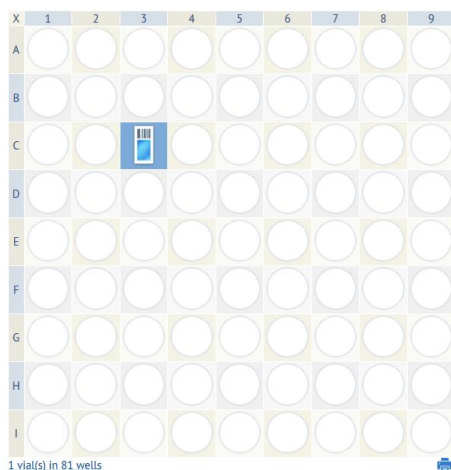

I ovan exempel på lådtype 9x9 är position för C/3 = nummer 21

BoxName (obligatorisk) – Lådans namn. För att passa till lådetiketter, använd inte lådnamn längre än 19 tecken. Ersätt "Fyll i BoxName" med annan text.

SampleName (obligatoriskt) – Provets namn, nr eller id. För att passa till provetiketter, använd inte längre provnamn än 18 tecken. Ersätt "Fyll i SampleName" med annan text.

SampleGroup (Redan ifyllt. **Får ej ändras**) – gruppering av proverna, t ex studienamn/labgrupp. I Freezerpro har vi redan skapat "SampleGroup" efter labgrupp.

SampleSource (Provgivare) (obligatoriskt) – Möjliga värden: Human, Deidentified human, Animal, Other.

Med "Deidentified human" menas att: prover inte har någon spårbarhet till patient eller persondata.

PersonNumber (obligatoriskt vid humanprov) – Vid humanprover personnummer med format YYYYMMDD-XXXX alternativt ett kodnr (för spårbarhetens skull). Valfritt vid "Deidentified human" eller andra SampleSource än "Human" väljs. Rekommendation är att endast välja denna för Human Sample Types. **OBS! Om detta fält inte är ifyllt för humanprover, kommer importen av data till Freezerpro att avbrytas.** Om detta fält innehåller värde så kan inte filen skickas via e-post. Leverans av fil måste ske via en krypterad USB-sticka som SMB kan erbjuda. Kontakta SMB för att låna en USB-sticka då ni är färdiga med era importmallar och redo att importera till produktion.

PersonName – Personens namn eller valfritt namn/nr. Lämnas detta fält tomt vid humanprov, kommer ett värde på 10 tecken genereras automatisk (ex. F8B8C2C9-9). Anledning är att namnet används som namn på provkälla i FreezerPro och namn på provkälla är ett tvingande fält.

Gender (obligatoriskt vid humanprov) – Möjliga värden vid humanprov: Male, Female, Other. Valfritt vid "Deidentified human" eller andra SampleSource än "Human" väljs. **OBS! Om detta fält inte är ifyllt för humanprover, kommer importen av data till Freezerpro att avbrytas.**

SampleType – Möjliga värden: Blood, Biopsy, Cell/Cell Line, Citrate Plasma, EDTA Plasma, Faeces, Heparin Plasma, Organ, Plasma, Saliva, Serum, Tissue, Urine, Other, gDNA, CSF, DNA, RNA

BarcodeSample – Har ni redan en streckkod på era prover så kan ni ange den här. **OBS! MÅSTE VARA UNIKT VÄRDE.**

Volume – Provet's mängd, t ex 7.0 **Observera använd punkt (.) (ej kommatecken (,)).**

Units – Möjliga värden: mL, uL, mg, ug, g, pieces

CollectionDate – Fyll i om det finns ett startdatum för provet (**datumformat YYYY-MM-DD**)

ExpirationDate (Expiration date) – Fyll i om det finns ett slutdatum för provet (**datumformat YYYY-MM-DD**)

AnatomicalSite - Fyll i om ni vill ange anatomisk härkomst (standardkoder kan användas här)

Comment – Valfri text gällande provet (**max 255 tecken**). Ingen info om Persondata tillåten.

Consent – Patientens samtycke. Sätts direkt till YES. **Möjliga värden:** YES eller NO

Importmallens fält

LabGroupName	Freezer	Shelf	Rack	RackPosition	RackStructure	BOXBARCODE	BoxName	BoxType	Position	SampleName	SampleGroup
EfternamnLab	K-S_U220_10_3200_Freezer_10B	Shelf 04	Rack 10B22	A:01	5x5	I1770637776	Fyll i BoxName	10 x 10	1	Fyll i SampleName	Cancer EfternamnLab
EfternamnLab	K-S_U220_10_3200_Freezer_10B	Shelf 04	Rack 10B22	A:01	5x5	I1770637776	Fyll i BoxName	10 x 10	2	Fyll i SampleName	Cancer EfternamnLab
EfternamnLab	K-S_U220_10_3200_Freezer_10B	Shelf 04	Rack 10B22	A:01	5x5	I1770637776	Fyll i BoxName	10 x 10	3	Fyll i SampleName	Cancer EfternamnLab

De blåmarkerade fälten får man inte ändra i. Undantag **Boxtype** och **Position** där man kan ändra lådtype och position på sina prover per rackposition.

OBS! Position för ett prov i en låda måste ha ett unikt nr per rackposition.

BoxName	BoxType	Position	SampleName	SampleGroup	SampleSource	PersonNumber	PersonName	Gender	SampleType	BarcodeSar	Volume	Units	CollectionDate	ExpirationDate	AnatomicalSite	Comment	Consent
Fyll i BoxName	10 x 10	1	Fyll i SampleName	Cancer Efternamnlab	Human Sample Types												Yes
Fyll i BoxName	10 x 10	2	Fyll i SampleName	Cancer Efternamnlab	Human Sample Types												Yes
Fyll i BoxName	10 x 10	3	Fyll i SampleName	Cancer Efternamnlab	Human Sample Types												Yes
Fyll i BoxName	10 x 10	4	Fyll i SampleName	Cancer Efternamnlab	Human Sample Types												Yes
Fyll i BoxName	10 x 10	5	Fyll i SampleName	Cancer Efternamnlab	Human Sample Types												Yes

De grönmärkerade fälten är de fält man fyller i med boxnamn, provnamn osv.

5
Version 7.6

Exempel på ifyllt mall

BoxName	BoxType	Position	SampleName	SampleGroup	SampleSource	PersonNumber	PersonName	Gender	SampleType	BarcodeSal	Volume	Units	CollectionDate	ExpirationDate	AnatomicalSite	Comment	Consent
Hem 1	9x9	1	1500001	Cancer Efternamnlab	Human Sample Types	115584		other	faeces		12.2	ml	2018-01-01	2018-07-30		Lysing box 1_1A-DNA/RNA shield	Yes
Hem 1	9x9	2	1500003	Cancer Efternamnlab	Human Sample Types	115585		other	faeces	arb1	12.2	ml	2018-01-01	2018-07-30		Lysing box 1_1A-DNA/RNA shield	Yes

Frågor angående importmallen kan skickas till Freezerpro.lsf@sll.se

Inloggning till FreezerPro

- 1) För att kunna logga in på FreezerPro måste ni sitta vid en SLL-dator som är uppkopplad mot SLL:s nät.
- 2) Se till att eTjänstekortet är anslutet till datorn.
- 3) Starta webbläsaren och gå till <https://resurs.sll.se>
- 4) Logga in med eTjänstekortets pinkod.
- 5) Skriv in användarnamn och lösen vid Freezerpro login sida.

Vi återkommer med mer information om detta.